

나카이마치 보존판 토사재해 및 홍수 재해 예측도

나카이마치 토사재해 및 홍수 재해 예측도란?

나카이마치 토사재해 및 홍수 재해 예측도는 가나가와현이 공표한 '토사재해 경계 구역(급경사지 붕괴, 토석류)'과 나카무라가와 강 및 후지사가와 강과 강의 침수 예상 구역을 표시하고 있습니다. 또한, 마을의 대피소와 재해 시 지원 필요자 시설의 위치 등, 토사재해나 홍수의 경계 대피에 필요한 정보도 표시하고 있습니다.

이 재해 예측도를 참고로 해서 재해가 예상될 때는 신속하게 대피하여 자신의 생명을 지킵시다.

하지만, 재해 예측도에 표시된 토사재해 경계 구역 및 침수 예상 구역은 어디까지나 예상입니다. 여기에 표시되지 않은 구역에서도 재해가 발생할 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.

2021년 3월 작성

재해 예측도 이용 방법

- 자택 주변의 토사재해 경계 구역이나 침수 예상 구역을 확인합니다!
- 자택 주변의 대피소와 대피 경로를 확인해 둡시다!
- 재해 예측도는 눈에 보이는 곳에 보관하고, 언제든지 확인할 수 있도록 합시다!




나카이마치사무소 ☎ 0465-81-1111 (대표)
지역방재과 ☎ 0465-81-1110 (직통)

구즈가와 강이나 이와쿠라가와 강의 경우도 강가나 낮은 지대에서는 강물이 범람할 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.

나카이마치 토사재해 및 홍수 재해 예측도에 대하여
가나가와현이 공표한 '토사재해 경계 구역'과 나카무라가와 강이나 후지사가와 강에서 예상할 수 있는 최대 규모의 침수 시 예측되는 홍수의 침수 구역과 침수심을 나타내고 있습니다.
가나가와현 토사재해 정보는 오른쪽의 QR 코드를 통해 확인할 수 있습니다.
※침수 예상 구역(예상 최대 규모/24시간 총 강우량) 나카무라가와 강 유역 335mm

토사재해 경계 구역
급경사지의 붕괴
▽경사도가 30도 이상이고 높이가 5m 이상의 구역
▽급경사지의 상단으로부터 수평 거리가 10m 이내인 구역
▽급경사지의 하단으로부터 급경사지 높이의 2배(50m를 초과하는 경우에는 50m) 이내인 구역
토석류
토석류가 발생할 우려가 있는 계류에서 발생 지점으로부터 하류로 구배가 2도 이상인 구역

토사재해 특별 경계 구역
토사재해 경계 구역 중 건축물이 손상되어 주민에게 현저한 위해가 발생할 우려가 있는 구역

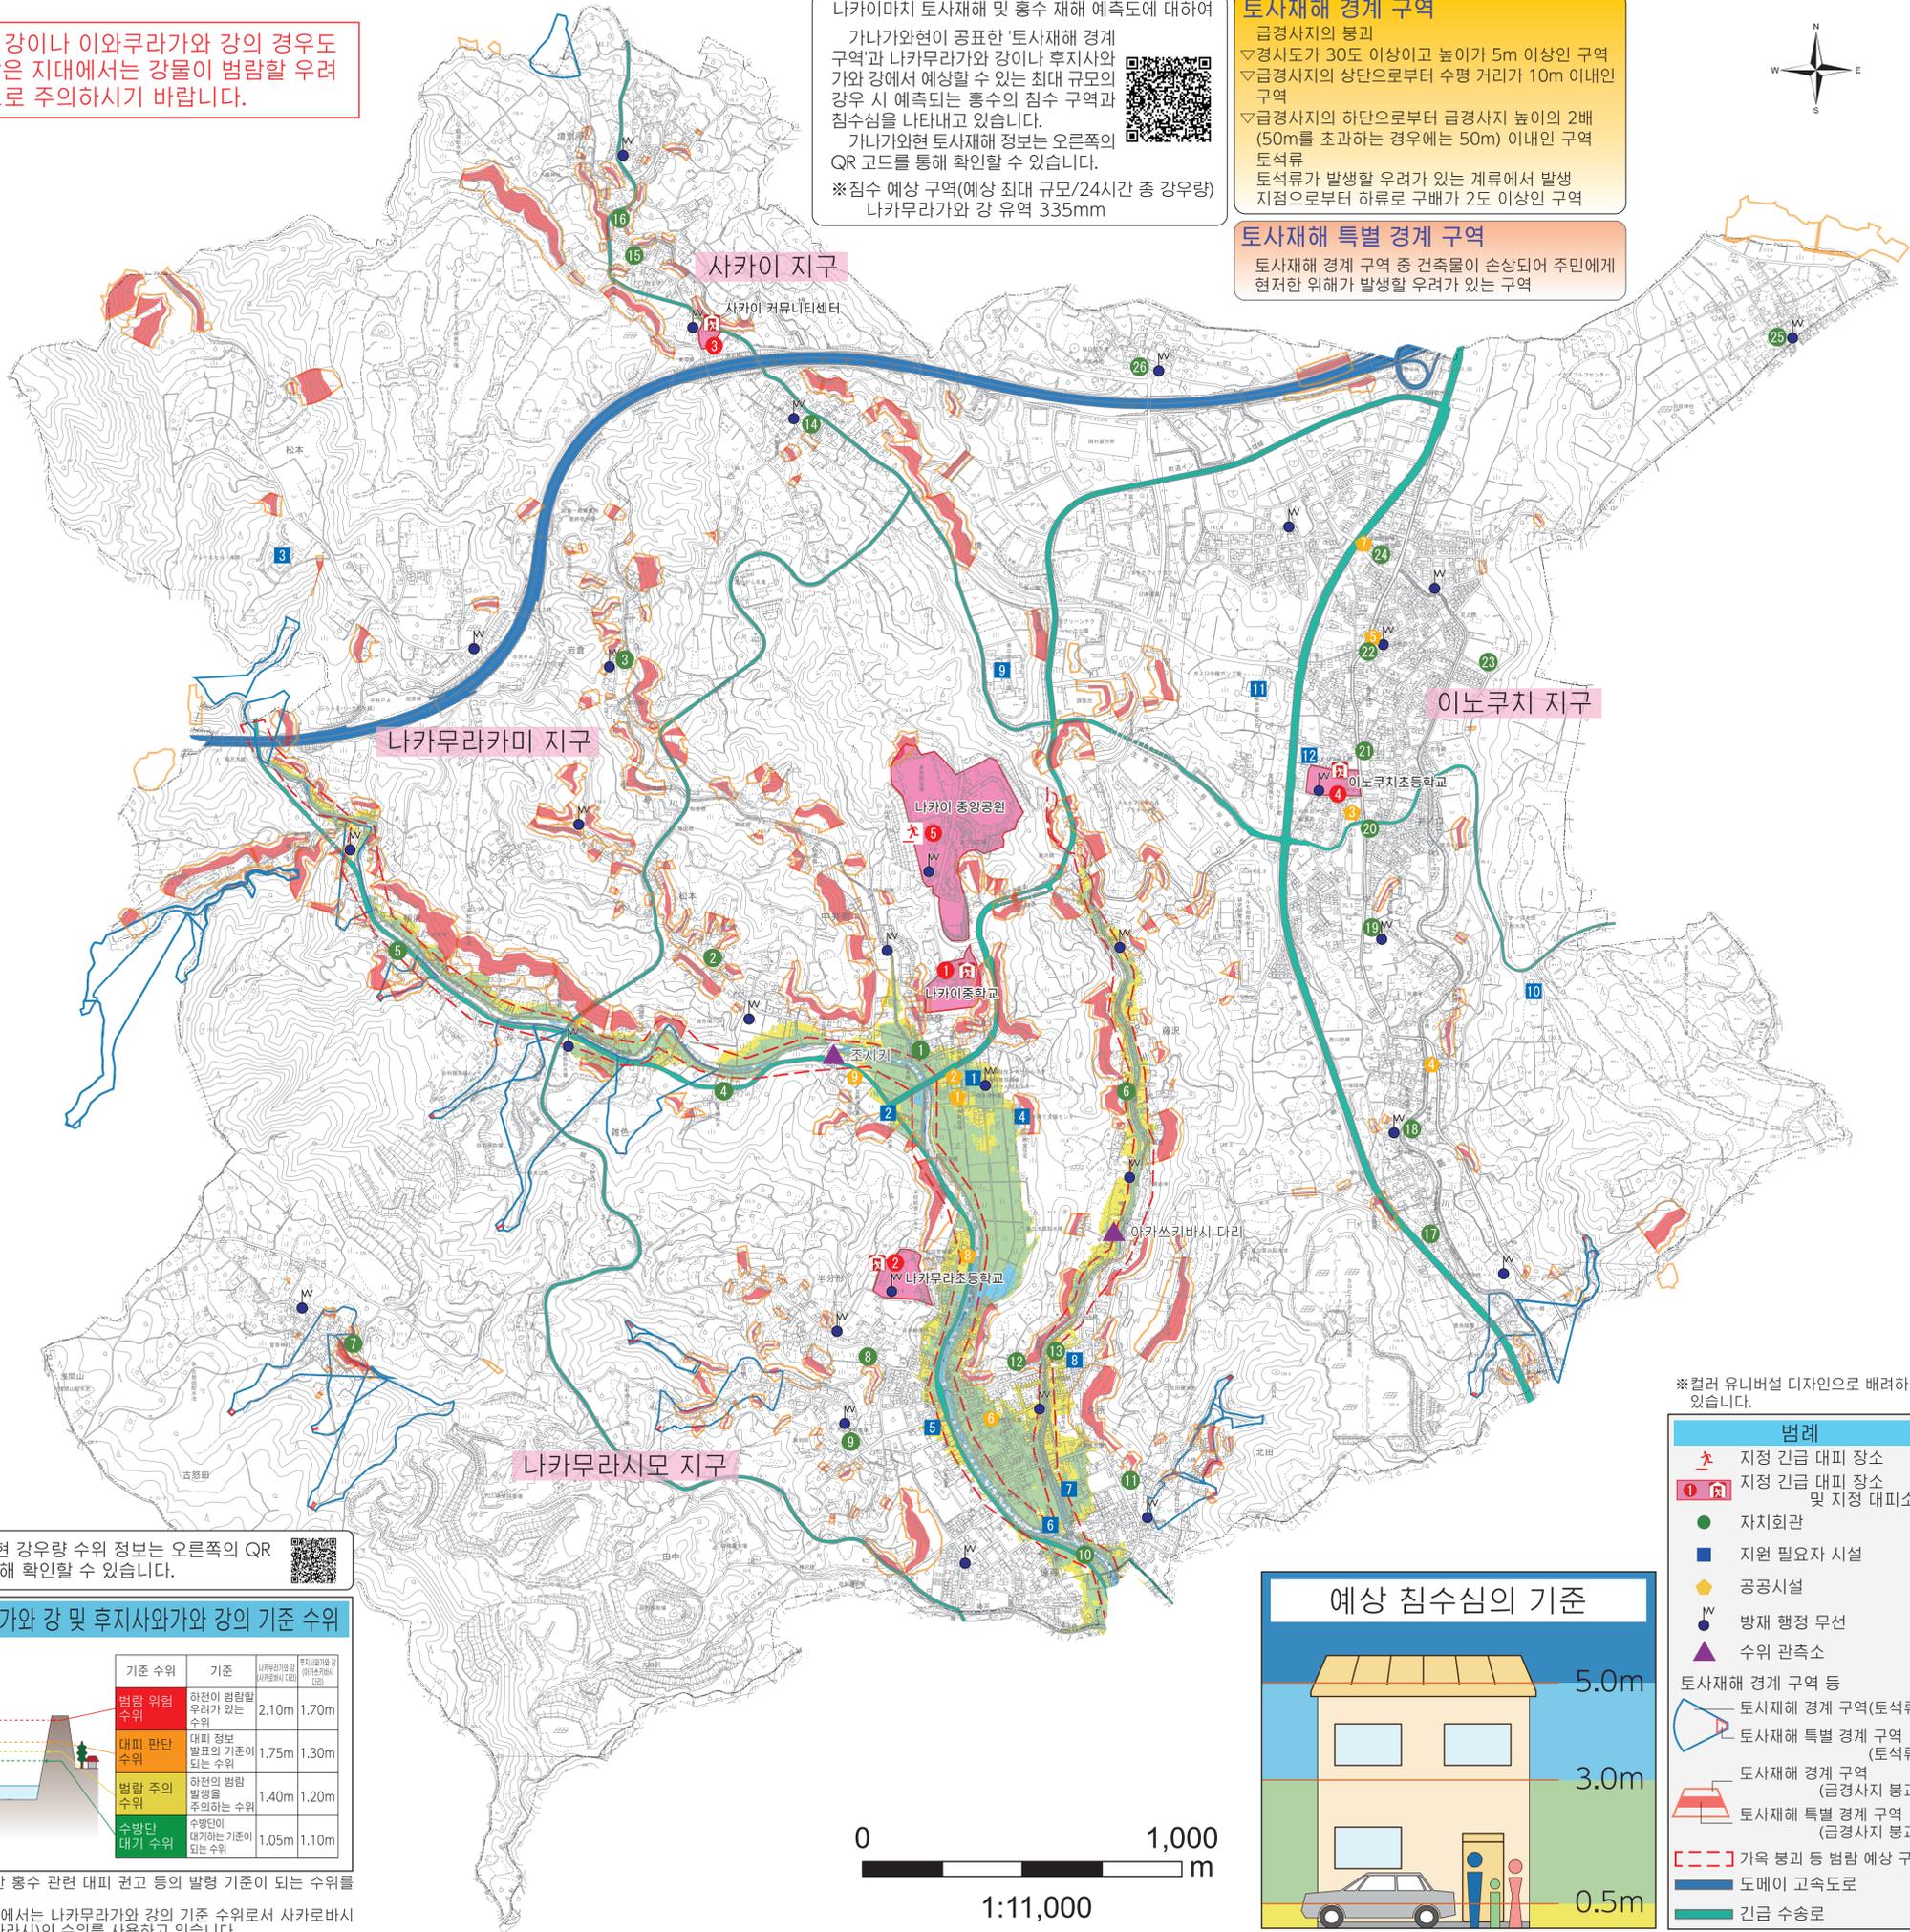

나카무라카미 지구

번호	명칭	주소	전화번호
1	나카이중학교	히나쿠보 295	81-0226

사카이 지구

번호	명칭	주소	전화번호
1	사카이 커뮤니티센터	사카이 1293	80-1777

자치회관

번호	명칭	주소
1	히나쿠보 자치회관	히나쿠보 264
2	마쓰모토시모 자치회관	마쓰모토 292
3	마쓰모토카미 자치회관	마쓰모토 591-4
4	이와쿠라 자치회관	조시카 226
5	조시카 자치회관	기모자와 627-5
6	후지사와 자치회관	후지사와 810

자치회관

번호	명칭	주소
1	사카이하리 자치회관	사카이 1321
2	후지사카미 자치회관	사카이 1690
3	사카이야스 자치회관	사카이야스 2-4

지원 필요자 시설

번호	명칭	주소	전화번호
1	나카이마치 지역포괄지원센터 시라사기 서비스센터	히나쿠보 104-1	81-2392
2	NPO 호타루노이에	조시카 31-4	80-1511
3	그레이스 힐 쇼난	마쓰모토 1135-1	80-3000
4	데이서비스센터 마루타노이에	마루타노이에	80-1047
5	나카이마치 자녀양육지원센터	히나쿠보 137-2	81-3365

지원 필요자 시설

번호	명칭	주소	전화번호
1	가나가와 현립 나카이 이마유리엔 발달장애인지원센터 가나가와 SA	사카이 218	81-0288 81-3717

나카무라시모 지구

번호	명칭	주소	전화번호
1	나카무라초등학교	하부기타 350	81-1116

자치회관

번호	명칭	주소
1	고부키 자치회관	히나쿠보 3533
2	시모이노쿠치 자치회관	히나쿠보 356
3	가타쿠보 자치회관	히나쿠보 1380-1
4	미야마키 자치회관	히나쿠보 1844-3
5	미야마키 자치회관	히나쿠보 4056-1
6	미야마키 자치회관	히나쿠보 2238-7
7	구조카와 자치회관	히나쿠보 2176-2
8	미야하리 자치회관	히나쿠보 2419-32
9	엔도하리 자치회관	히나쿠보 3264-1
10	스나쿠치 자치회관	히나쿠보 2575-2

지원 필요자 시설

번호	명칭	주소	전화번호
1	고노하나보육원	엔도 327	81-0243
2	피트 케이 가네코	엔도 156-1	81-2835
3	구름 출 하나노사토	기타다 414	80-0050
4	벨프 스테이션 후지	구조 251-3	81-4010

지원 필요자 시설

번호	명칭	주소	전화번호
1	히노하라 기념 피츠하우스병원	히노쿠치 1000-1	81-8900
2	나카이 후지시모엔 재활지원센터	히노쿠치 2305-4	81-5888
3	나카이 하린이와	히노쿠치 1996-1	81-1128

마을 공공시설

번호	명칭	주소	전화번호
1	나카이마치사무소	히나쿠보 56	81-1111
2	농촌환경개선센터	히나쿠보 56	81-3906
3	히노쿠치 광명관	히나쿠보 1843-1	81-3311
4	히노쿠치시모회관	히나쿠보 740-1	81-1936
5	히노쿠치카미회관	히나쿠보 2238-7	81-1917
6	나카무라시모회관	기타다 529-1	81-1974
7	마쓰다정합서 히노쿠치주채소 유통센터	히나쿠보 2419-37	81-0224
8	마쓰다정합서 나카무라주채소 유통센터	하부기타 376	81-0228
9	오다와라시 소방본부 이시카와소방서 나카이출장소	조시카 120-1	81-0858

마을 전역에 대상인 광역 대피 장소

번호	명칭	주소	전화번호
1	지정 긴급 대피 장소	히나쿠보 580	81-3894

가나가와현 강우량 수위 정보는 오른쪽의 QR 코드를 통해 확인할 수 있습니다.

나카무라가와 강 및 후지사가와 강의 기준 수위

범람 위험 수위	기준 수위	기준	범람 주의 수위	수방단 대기 수위
2.10m	1.70m	이전 수위가 범람할 우려가 있는 수위	1.75m	1.30m
1.40m	1.20m	대피 준비 발표의 기준이 되는 수위	1.40m	1.20m
1.05m	1.10m	하천의 범람 발생을 주의하는 수위	1.05m	1.10m

※기준 수위란 홍수 관련 대피 권고 등의 발령 기준이 되는 수위를 말합니다.
※나카이마치에서는 나카무라가와 강의 기준 수위를 사용하고 있습니다.

※컬러 유니버설 디자인으로 배려하고 있습니다.

- 범례**
- 지정 긴급 대피 장소
 - 지정 긴급 대피 장소 및 지정 대피소
 - 자치회관
 - 지원 필요자 시설
 - 공공시설
 - 방재 행정 무선
 - 수위 관측소
 - 토사재해 경계 구역 등
 - 토사재해 경계 구역(토석류)
 - 토사재해 특별 경계 구역 (토석류)
 - 토사재해 경계 구역 (급경사지 붕괴)
 - 토사재해 특별 경계 구역 (급경사지 붕괴)
 - 가옥 붕괴 등 범람 예상 구역
 - 도메이 고속도로
 - 긴급 수송로

